




**ULOŽENIE 22KV KÁBLA V CHRÁNIČKE
VO VOLNOM TERÉNE**

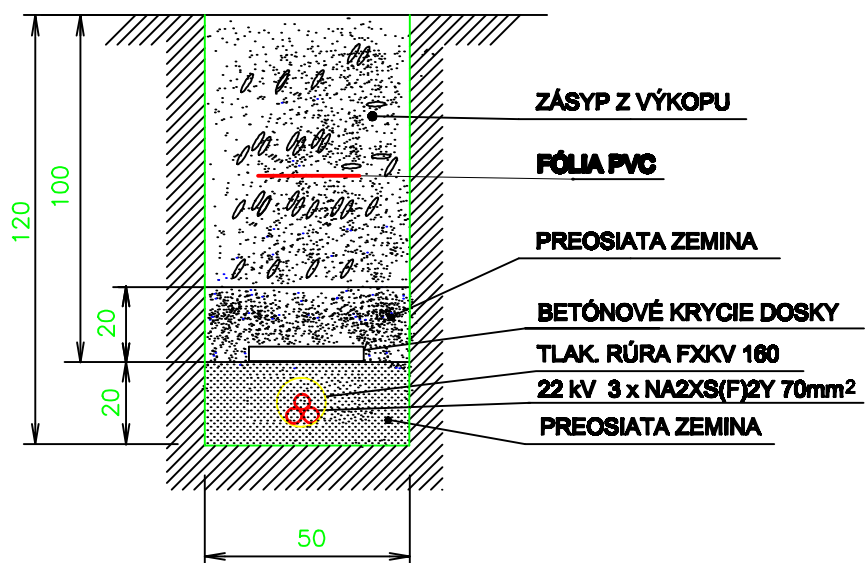

**ULOŽENIE 22KV A 1KV KÁBLOV VO VOLNOM TERÉNE
V SPOLOČNOM VÝKOPE**

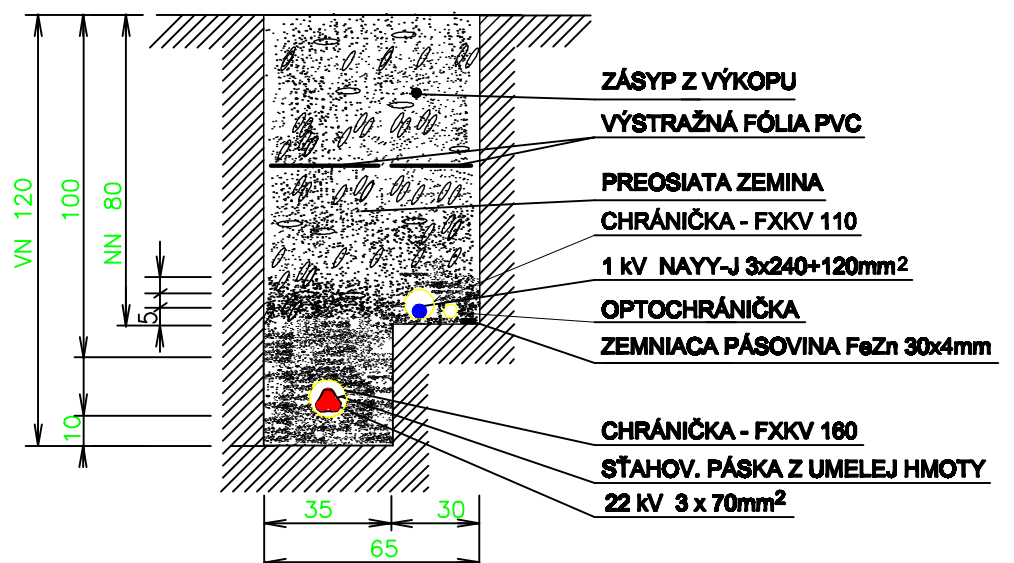

**ULOŽENIE 1KV KÁBLA
VO VOLNOM TERÉNE**

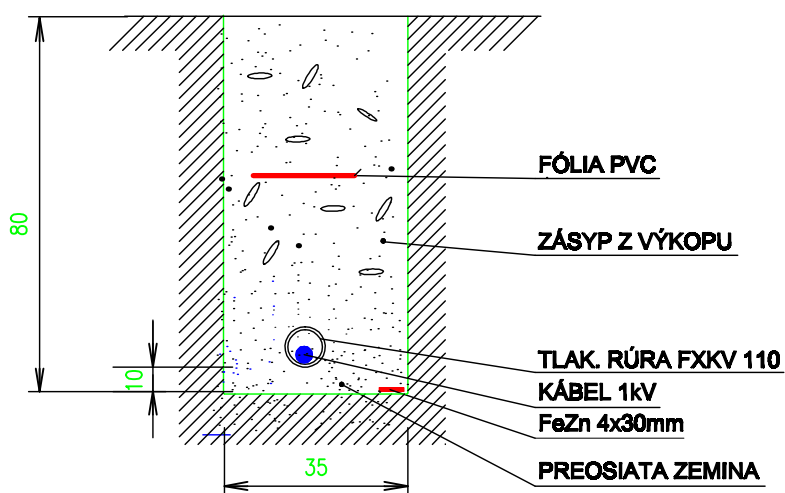

HLBKY ULOŽENIA KÁBLOV POD ÚROVŇOU TERÉNU [m]

KÁBEL	CHODNÍK	CESTA	VOLNÝ TERÉN
DO 1kV	0,35	1,00	0,70
DO 10kV	0,50	1,00	0,70
DO 35kV	1,00	1,00	1,00
DO 110kV	1,30	1,30	1,30

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOV
V ZEMI S VODOVODNÝM POTRUBÍM

KÁBEL	KRIŽOVANIE B [m]		
	CHRÁNENÉ	CHRÁNENÉ	NECHRÁNENÉ
DO 1kV	0,40	0,40	0,20
DO 10kV	0,40	0,40	0,20
DO 35kV	0,40	0,40	0,20
DO 110kV	0,40	0,40	0,40

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOV
V ZEMI S PLYNOVODOM

KÁBEL	DO 0,005MPa	
	SÚBEH [m]	KRIŽOVANIE B [m]
DO 1kV	0,40	0,10
DO 10kV	0,40	0,10
DO 35kV	0,40	0,10
DO 110kV	0,40	0,30

KÁBEL	DO 0,3MPa	
	SÚBEH [m]	KRIŽOVANIE B [m]
DO 1kV	0,60	0,10
DO 10kV	0,60	0,20
DO 35kV	0,60	0,20
DO 110kV	0,60	0,70

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOV
V ZEMI MEDZI SEBOU



KÁBEL	SÚBEH A [m]	KRIŽOVANIE B [m]
1kV-1kV	0,05	0,05
1kV-10kV	0,15	0,15
1kV-35kV	0,20	0,20
1kV-110kV	0,20	0,20

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOV
V ZEMI S KANALIZÁCIOU

KÁBEL	SÚBEH A [m]	KRIŽOVANIE B [m]
DO 1kV	0,50	0,30
DO 10kV	0,50	0,30
DO 35kV	0,50	0,50
DO 110kV	1,00	0,50

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOV
V ZEMI S TEPELNÝMI VEDENIAMI

KÁBEL	SÚBEH A [m]	KRIŽOVANIE B [m]
DO 1kV	0,30	0,30
DO 10kV	0,70	0,50
DO 35kV	1,00	0,70
DO 110kV	2,00	0,10

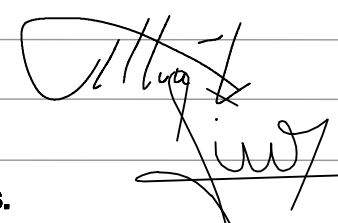ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ŠOTTNÍK VILIAM		 PROEX ŽILINA s.r.o. Rajecká cesta 17 010 01 ŽILINA Telefón: +421903803829 E-mail: pavolairo@gmail.com v.sottnik@gmail.com
VYPRACOVAL :	ŠOTTNÍK VILIAM		
VEDÚCI PROJEKTANT :	ING. ŠIRO PAVOL		
INVESTOR : STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. PRI RAJČIANKE 2927/8, 010 47 ŽILINA			
OKRES :	ČADCA	KRAJ: ŽILINSKÝ	
STAVBA : 14743 - Čierne - U Boškov Zahustenie TS U Boškov a rozšírenie NN siete			Formát : A4-1x Dátum : 12/2021 Účel : PD - RP
VÝKRES : Rez uloženia 1 kV a 22 kV kábla v zemi			Mierka : Č. výkresu : 7